

Klargjøring av halonbeholdere før utsendelse

1. Merking av gods:

Hver beholder må merkes med **fareseddel 2,2**.



Følgende informasjon skal stå på et slitesterkt klistremerke på hver beholder:

Farlig avfallsbeskrivelse

UN nr.

Avfallstoffnr.

Antall kolli/totalt

Deklarasjonsnr.

Følgende data skal settes inn på klistremerket ovenfor:

| Farlig avfall | UN.-nr. | Avfallstoffnr. |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Halon 1301 (R13B1) | UN 1009 | 7230 |
| Halon 1211 (R12B1) | UN 1974 | 7230 |

Gebyr:


Forsendelse av uforsvarlig sikret og pakket gods kan medføre fakturering av gebyr etter gjeldende satser.

2. Sikring og pakking av gods:

2a. Kule:

Ved innlevering av kuler med halon må det festes en egnet plate med bolter, som vist på bildet 1. Vi kan være behjelpelig med slike plater, mot en kostnad. Kulene skal stropes fast på en pall med platesiden opp.

Platen sørger for at kulens utløsningsmekanisme er beskyttet, og vil eventuelt besørge en kontrollert utblåsning dersom dette skulle skje. Husk merkekravene.

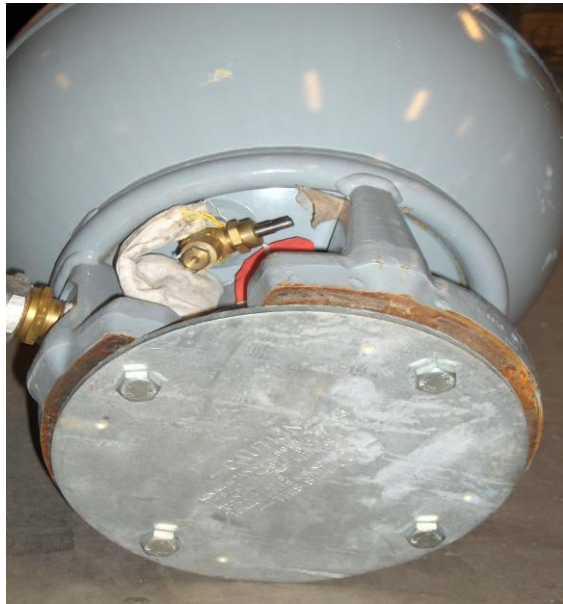

Bildet 1. Halon kule med tilkoblet plate.

2b. Sylindere:

Ved innlevering av halon på sylindere skal de pakkes stående i stål bur med ventilen opp. I tillegg må ventilen være tilstrekkelig beskyttet for transporten. Dette for å minimere faren for slag mot ventilen som kan løse ut ventilmekanisme. En eventuell utløsning av ventilen kan være svært farlig for den umiddelbare nærhet blant annet pga trykket.



Bildet 2 og 3. Riktig merking og pakking av halonsylindere.

Eksempel på feil pakking av halonbeholdere:



Bildet 4. Løse sylindere liggende på en pall.



Bildet 5. Ubeskyttede ventiler.

2c. Håndslukkere:

Ved innlevering av håndslukkere skal disse pakkes på paller med pallekarmer hvor håndslukkerne skal stå oppreist. Om nødvendig kan pallene stables i høyden, men påse da at det er god klaring mellom etasjene slik at ventilene/koblingene ikke avløses.



Bildet 6. Riktig pakking av håndslukkere.